

A

B

C

D

E



F

1

2

3

4

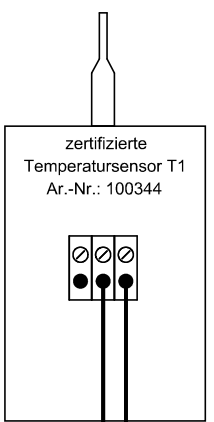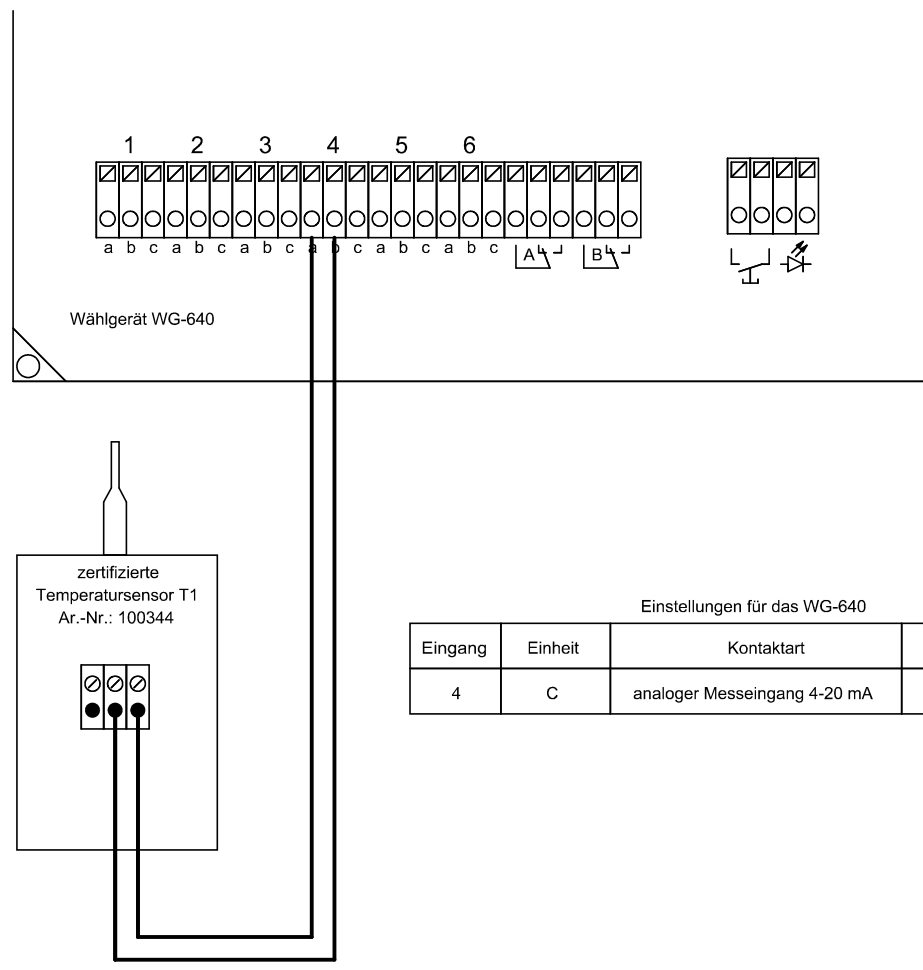

Einstellungen für das WG-640

Eingang	Einheit	Kontaktart	größter Messwert	kleinster Messwert
4	C	analoger Messeingang 4-20 mA	60	-30

	Datum	Name	Bezeichnung: Anschluss zertifizierter Temperatursensor T1	Blattzahl: 1
gez.:	18.12.2009	Evertz		Blatt-Nr.: 1
			Auerswald GmbH & Co KG Hordorfer Strasse 36 38162 Cremlingen Tel.: (05306) 9200 0 Fax: (05306) 9200 99	